

19.2 – Leitura de Qualidade da Água:

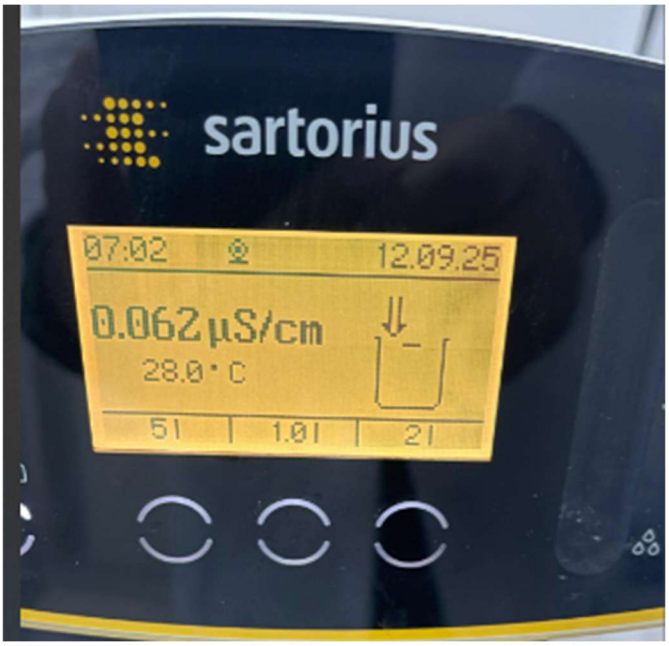

OHMS	SIEMENS	OHMS	SIEMENS	OHMS	SIEMENS
0,1	10,000	16	0,062	40	0,0250
0,2	5,000	17	0,059	41	0,0244
0,3	3,333	18	0,056	42	0,0238
0,4	2,500	19	0,053	43	0,0233
0,5	2,000	20	0,050	44	0,0227
0,6	1,667	21	0,048	45	0,0222
0,7	1,429	22	0,045	46	0,0217
0,8	1,250	23	0,043	47	0,0213
0,9	1,111	24	0,042	48	0,0208
1	1,000	25	0,040	49	0,0204
2	0,500	26	0,039	50	0,0200
3	0,333	27	0,038	51	0,0196
4	0,250	28	0,036	52	0,0192
5	0,200	29	0,034	53	0,0189
6	0,167	30	0,033	54	0,0185
7	0,143	31	0,032	55	0,0182
8	0,125	32	0,031	56	0,0179
9	0,111	33	0,030	57	0,0175
10	0,100	34	0,029	58	0,0172
11	0,091	35	0,0286	59	0,0169
12	0,083	36	0,0278	60	0,0167
13	0,077	37	0,0270	65	0,0154
14	0,071	38	0,0263	70	0,0143
15	0,067	39	0,0256	75	0,0133


21.2 – Verificação do Estado dos Elementos Filtrantes:

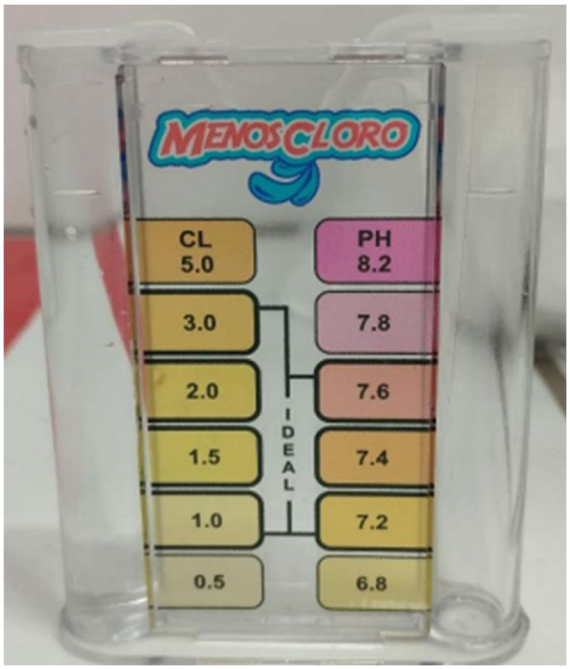

21.3 – Leituras da Qualidade da Água Produzida:



21.5 – Leituras da Qualidade de Água Produzida (Externo):

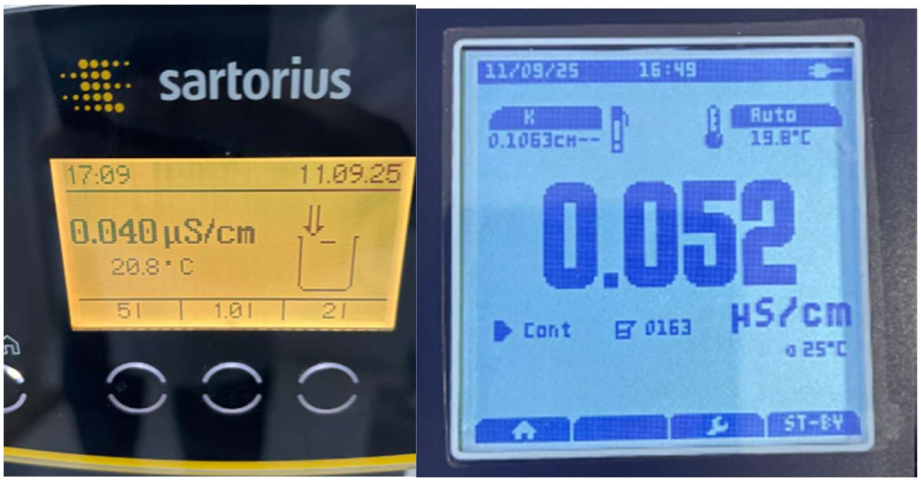

21.6 – Verificação de Data e Hora:

